

別紙⑤

<焼却施設>

更新日：平成22年4月19日

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(平成21年4月から平成22年3月まで)

1号炉

規定項目	ガス冷却設備	ガス洗浄設備	電気集塵機
ばいじんの除去を行った日	平成21年4月27日～5月5日	平成21年4月27日～5月5日	平成21年4月27日～5月5日
	平成21年8月4日～10日	平成21年8月4日～10日	平成21年6月2日
	平成21年12月10日	平成21年12月10日	平成21年7月2日～3日
			平成21年8月4日～10日
			平成21年12月10日

2号炉

規定項目	ガス冷却設備	ガス洗浄設備	電気集塵機
ばいじんの除去を行った日	平成21年4月27日～5月5日	平成21年4月27日～5月5日	平成21年4月27日～5月5日
	平成21年6月5日	平成21年8月4日～10日	平成21年6月5日
	平成21年7月2日～3日	平成21年12月28日	平成21年7月2日～3日
	平成21年8月4日～10日		平成21年8月4日～10日
	平成21年9月19日		平成21年9月19日
	平成21年10月20日		平成21年10月20日
	平成21年11月18日		平成21年11月18日
	平成21年12月28日		平成21年12月28日
	平成22年2月2日		平成22年2月2日

2. 排ガスの分析結果(平成21年4月から平成22年3月まで)

1号炉

規定項目	6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙⑦のとおり	別紙⑦のとおり	
採取した年月日	平成21年5月21日	平成21年10月14日	
測定結果が得られた日	平成21年7月21日	平成21年12月18日	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.16m3N/h未満	0.12m3N/h未満
	ばいじん	0.011g/m3N未満	0.01g/m3N未満
	塩化水素	230mg/m3N未満	64mg/m3N未満
	窒素酸化物	41ppm	64ppm
	フッ素	0.8mg/m3N未満	0.8mg/m3N未満

2号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	
採取した年月日	平成21年5月22日	平成21年7月13日	平成21年8月24日	平成21年9月28日	
測定結果が得られた日	平成21年7月21日	平成21年7月31日	平成21年9月18日	平成21年10月28日	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.28m3N/h未満	0.21m3N/h未満	0.17m3N/h未満	0.067m3N/h未満
	ばいじん	0.01g/m3N	0.01g/m3N	0.01g/m3N	0.011g/m3N
	塩化水素	230mg/m3N	1mg/m3N	2mg/m3N	1.5mg/m3N
	窒素酸化物	46ppm	44ppm	71ppm	47ppm
	フッ素化合物	0.8mg/m3N	0.81mg/m3N	7.1mg/m3N	1.0mg/m3N未満

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	
採取した年月日	平成21年12月24日	平成22年2月22日	
測定結果が得られた日	平成22年1月15日	平成22年3月8日	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.51m3N/h未満	0.01m3N/h
	ばいじん	0.01g/m3N未満	0.01g/m3N未満
	塩化水素	10mg/m3N	5mg/m3N
	窒素酸化物	72ppm	58ppm
	フッ素化合物	6mg/m3N	5.6mg/m3N


1号炉

規定項目	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	別紙⑦のとおり	別紙⑦のとおり
採取した年月日	平成21年5月21日	平成21年10月14日
測定結果が得られた日	平成21年7月15日	平成21年11月30日
ダイオキシン類	0.20ng-TEQ/m ³ N	0.078ng-TEQ/m ³ N



2号炉

規定項目	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり
採取した年月日	平成21年5月22日	平成21年9月28日
測定結果が得られた日	平成21年7月15日	平成21年11月2日
ダイオキシン類	0.083ng-TEQ/m ³ N	0.32ng-TEQ/m ³ N

焼却工程一号炉

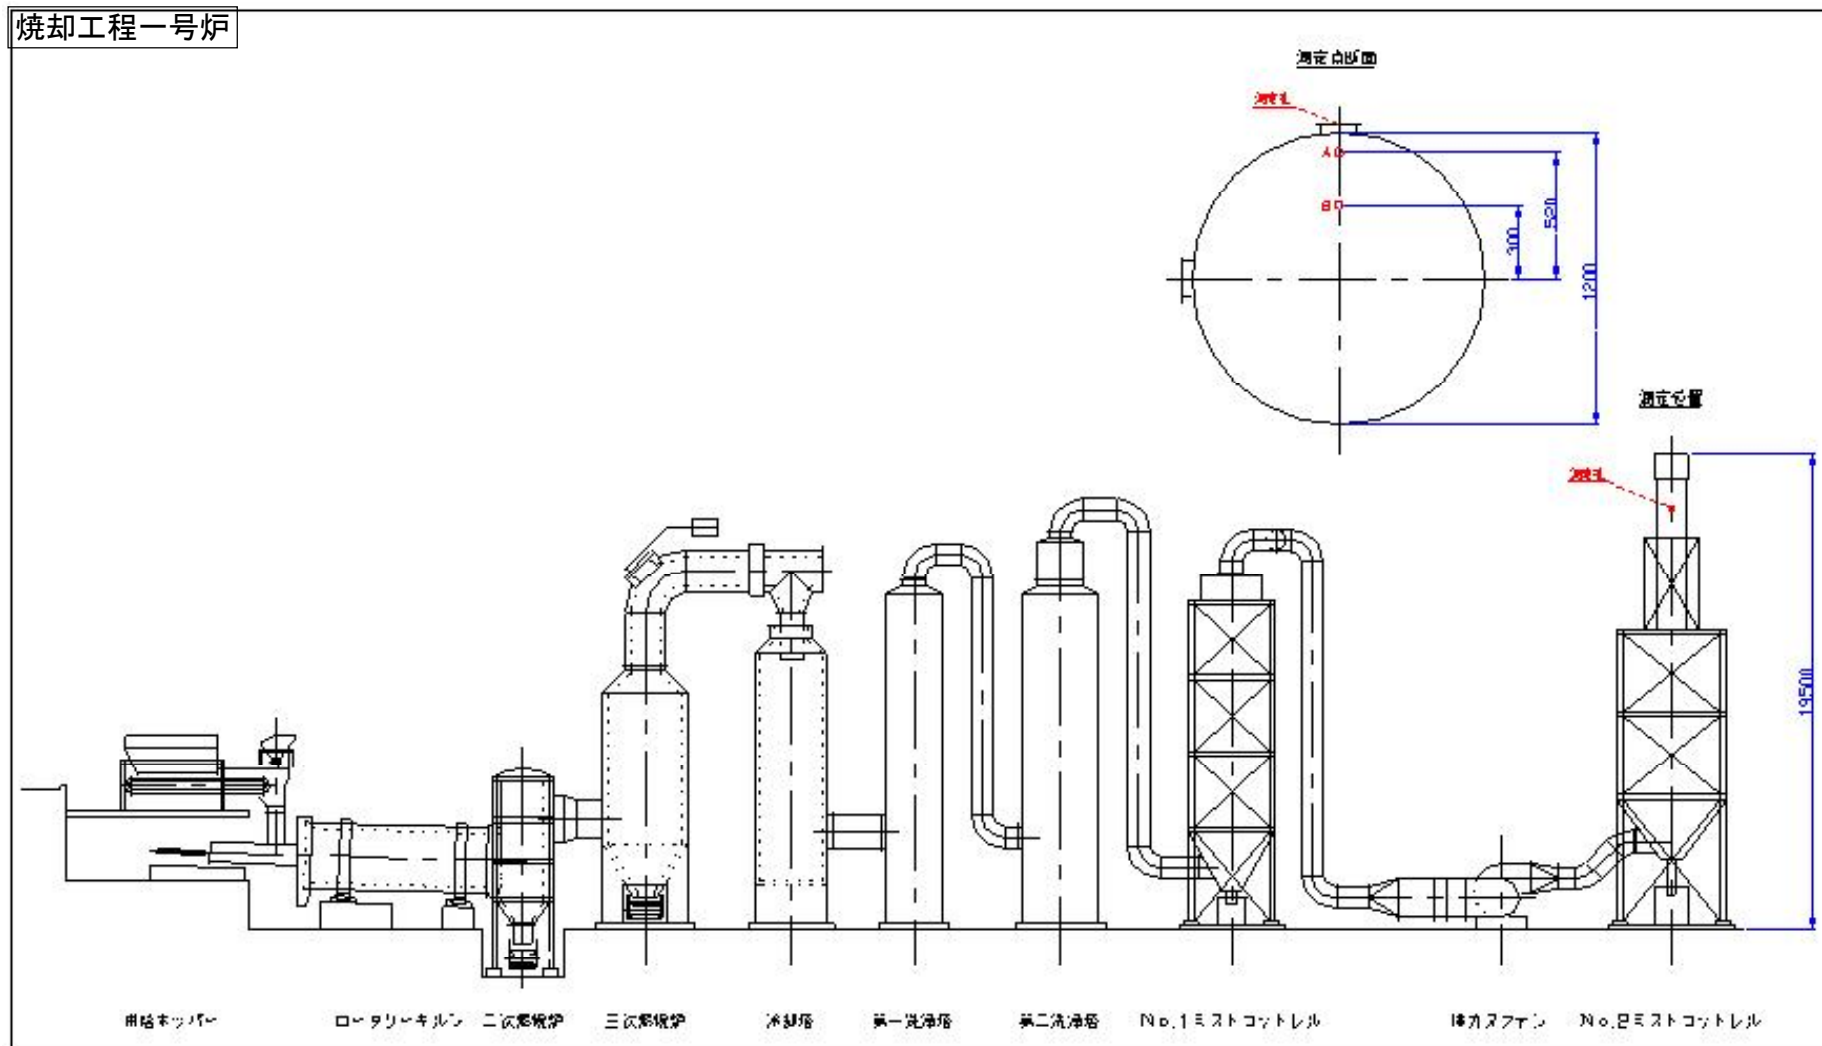

焼却工程二号炉

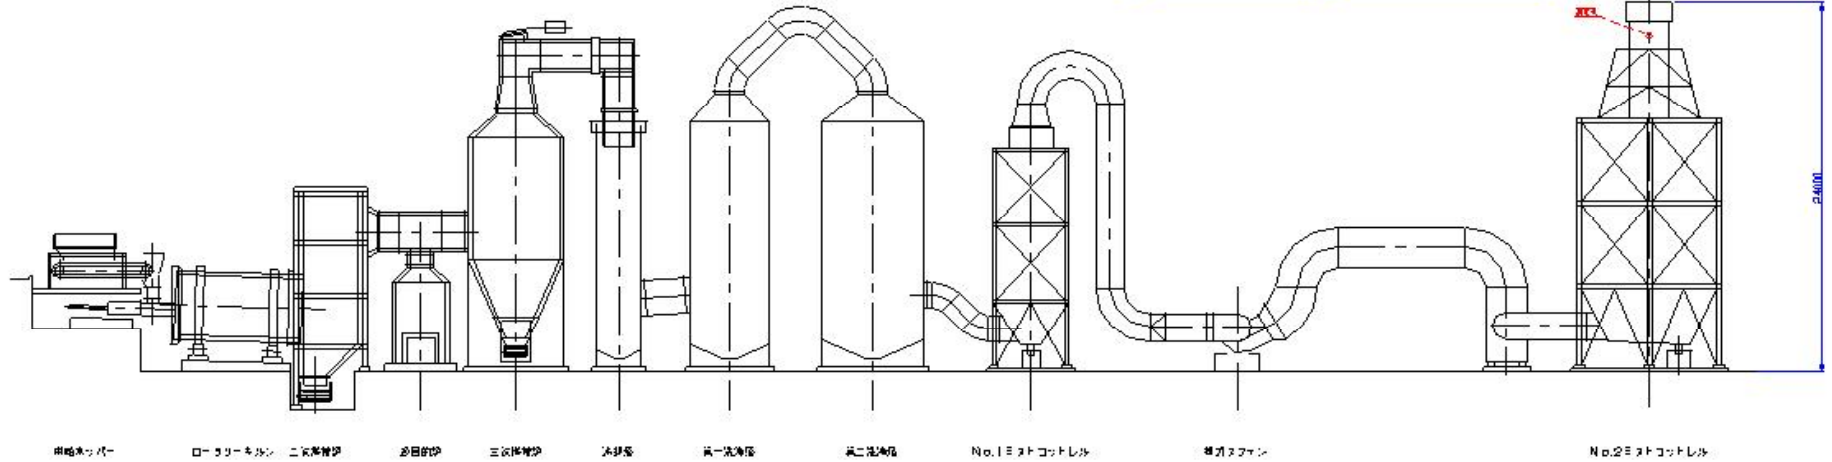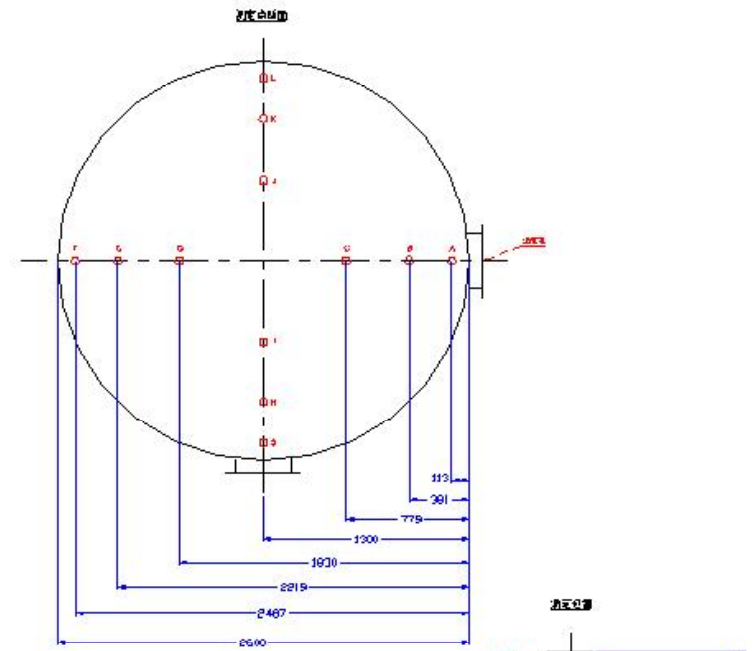

燃焼機 No.1 排ガスコレクタ No.2 排ガスコレクタ